


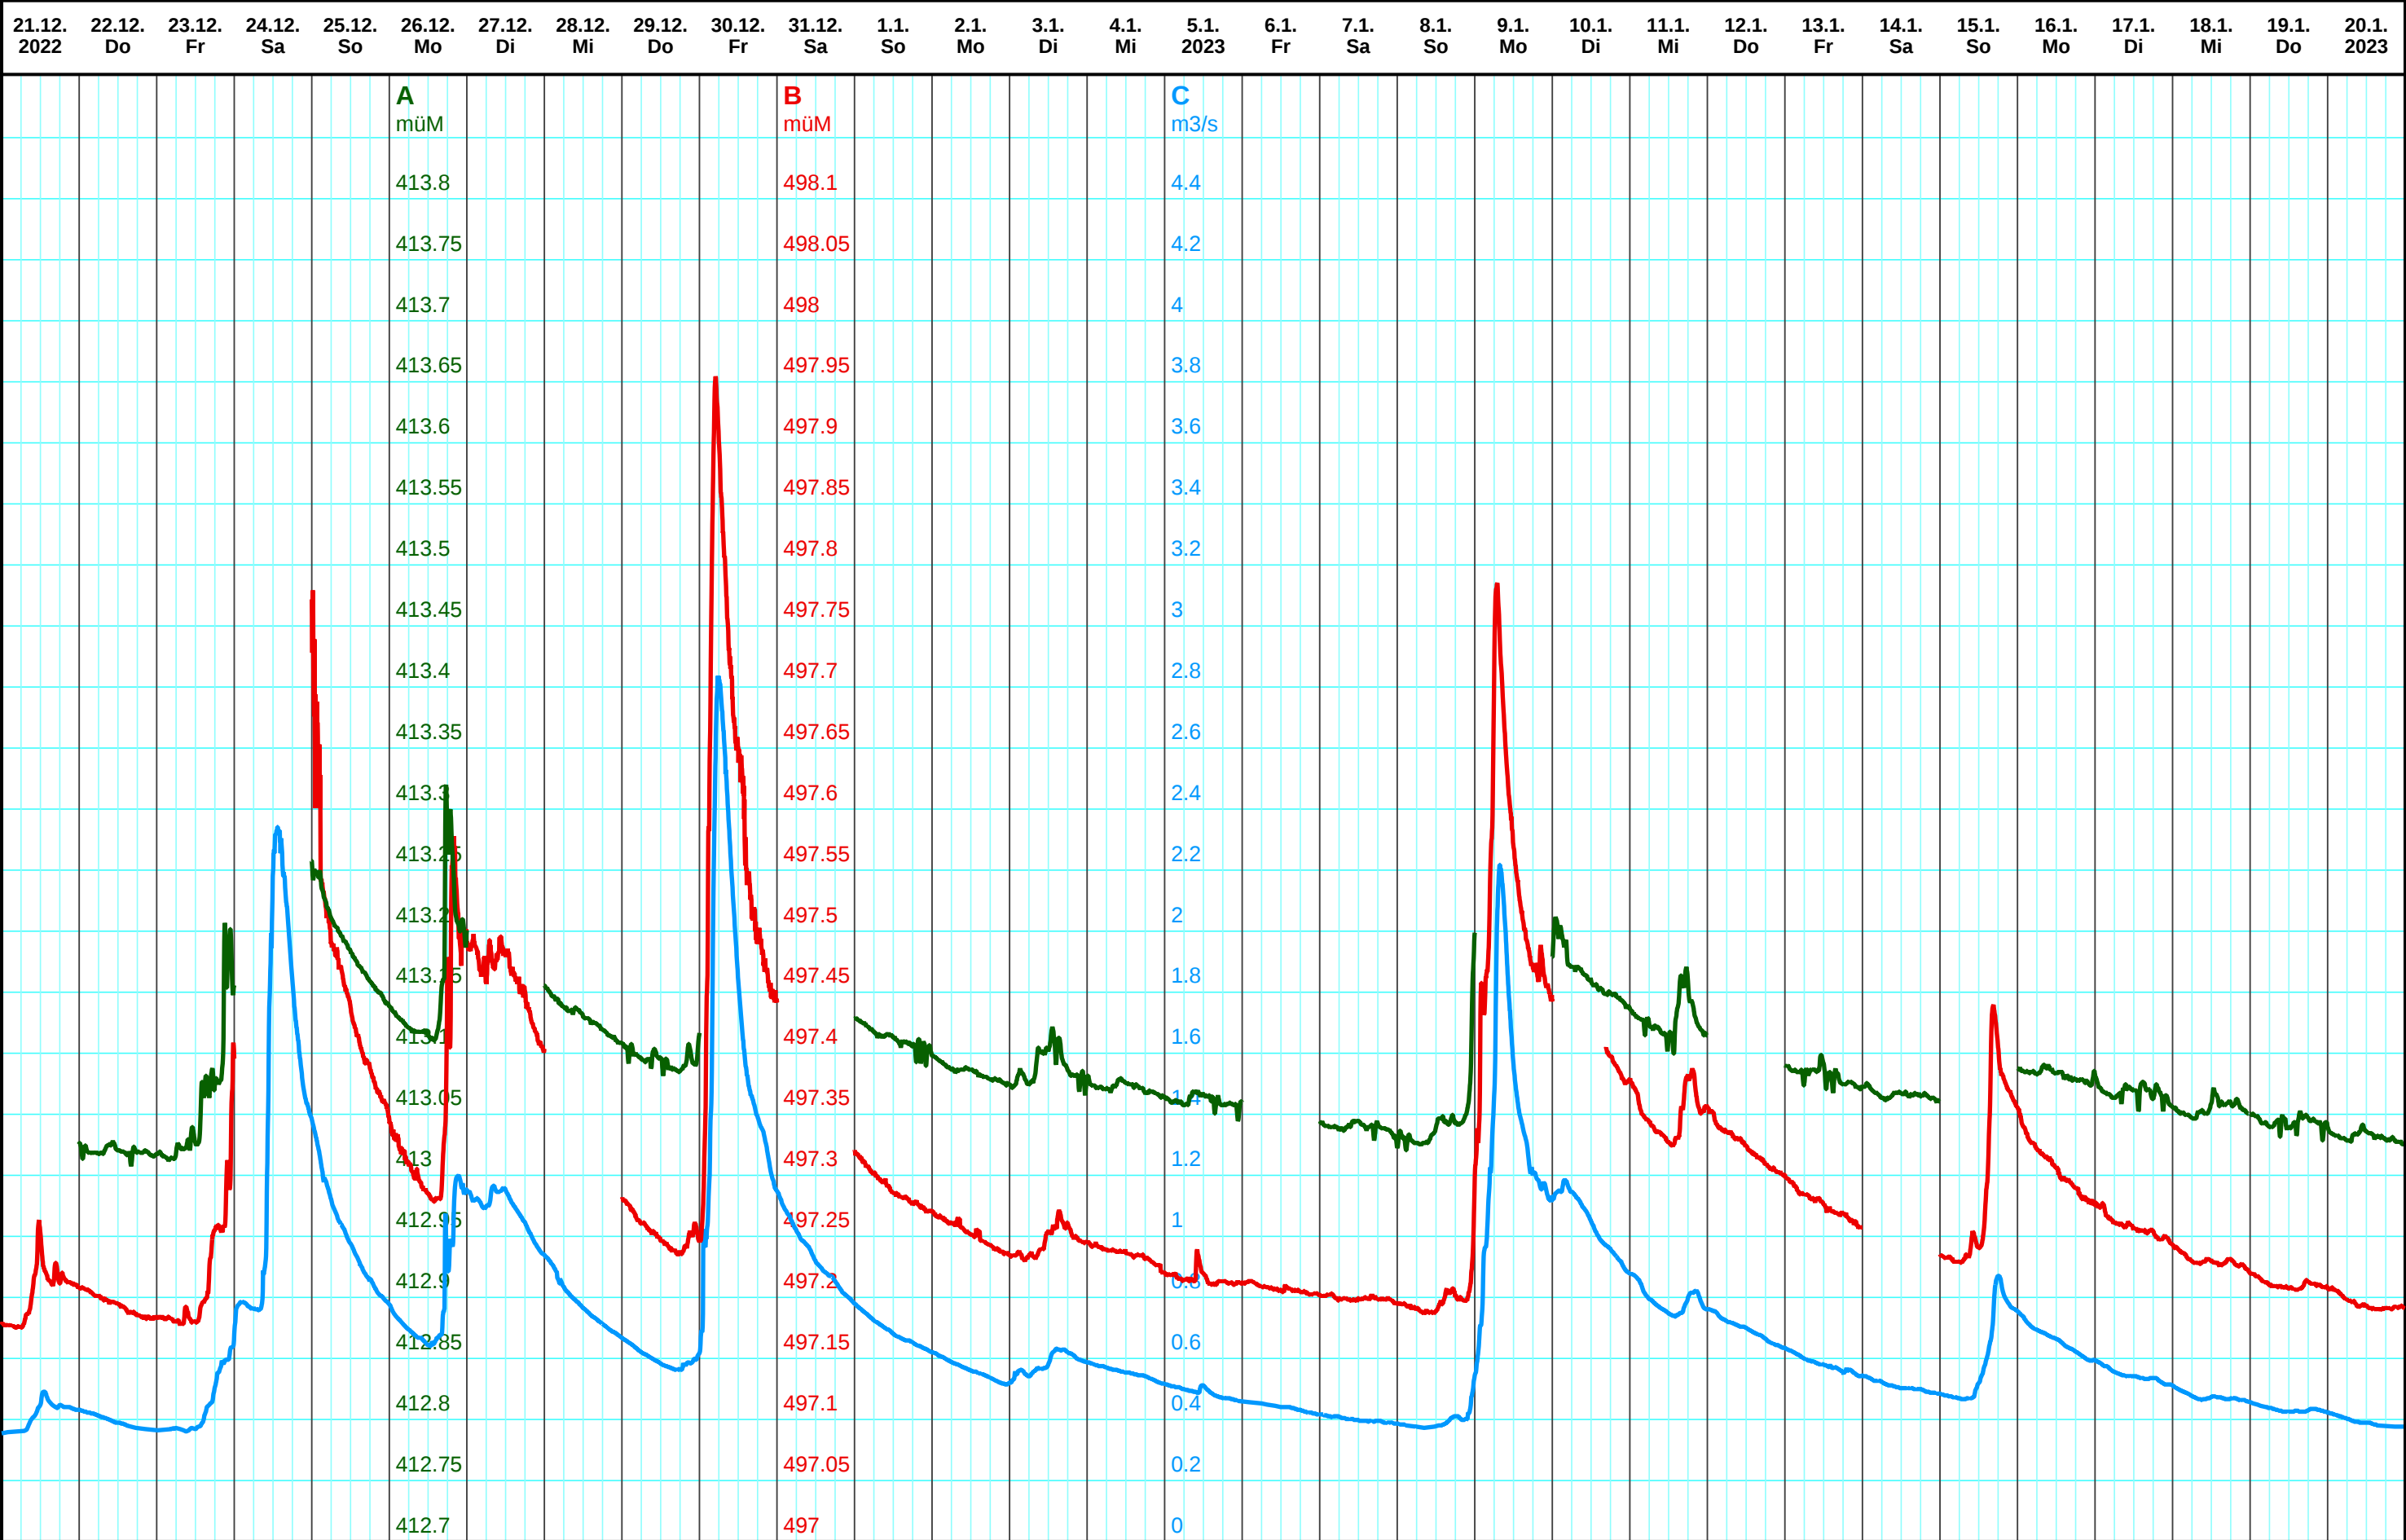

AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
8090 Zürich

Das AWEL (resp. BAFU) übernimmt keinerlei Gewähr für
die Richtigkeit der hier publizierten ungeprüften Rohdaten.

A — 600 02 00 Pegel müM/Haselbach-Bäckental-Knonau-RHB
B — 500 02 00 Pegel müM/Jonen-Affoltern HW-Rückhalteb.
C — 574 10 10 Abfluss m3/s/Jonen-Zwillikon

Kleinere Lücken sind nicht dargestellt.
Autom. Umschaltung zwischen Sommer-/Winterzeit!

**Uebersicht Jonen
Prov. Ganglinien
der letzten 31 Tage**

20.01.2023

HydroPRO Grafik